

Согласовано:				
Инф. ном. подл.	Подпись и дата	Зам. инф. №		


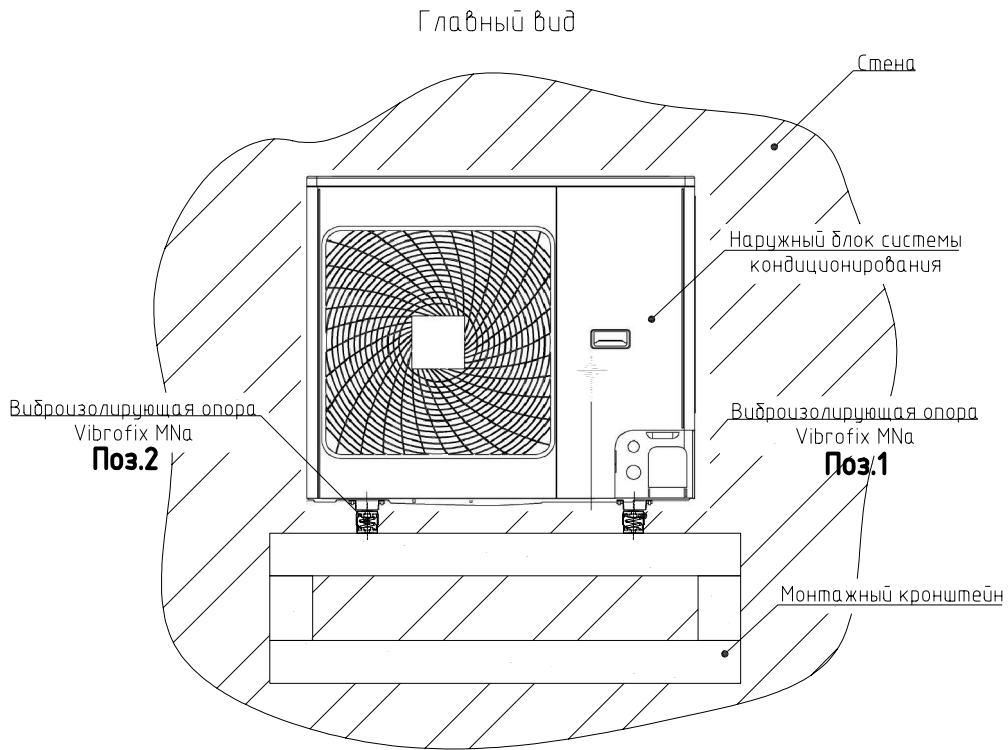


Схема размещения виброизолирующих опор под рамой
наружного блока системы кондиционирования

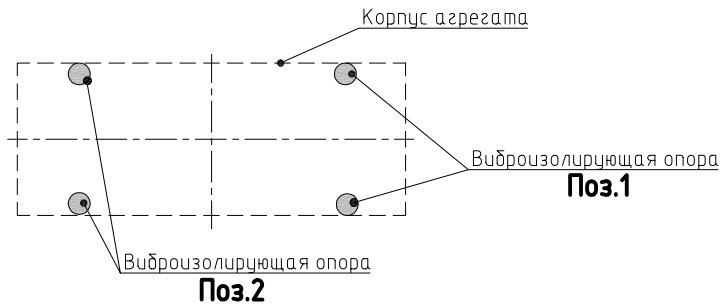

Примечания:

1. При монтаже необходимо обеспечить отсутствие жёсткой связи между монтажным кронштейном и наружным блоком системы кондиционирования.
2. Данный тип оборудования имеет смещенный центр масс, ввиду того, что в паспортных данных данная информация отсутствует, в расчётах принято распределение массы 65% на сторону компрессора и 35% на сторону вентилятора, на основании характеристик аналогичного оборудования. Тип виброизолирующих опор может быть уточнён после предоставления информации о координатах центра масс или по факту, при монтаже оборудования.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
ГАП					
ГИП					
Пров.					
Разраб.					
Н. Контр.					

Принципиальная схема виброизоляции наружного
блока системы кондиционирования

